

## 1. Opis przedmiotu zamówienia

a) Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na ułożeniu wykładziny podłogowej w pomieszczeniach biurowych budynku Starostwa Powiatowego w Końskich

W ramach zamówienia przewiduje się:

- Demontaż i utylizację wykładziny dywanowej którą są wyłożone pomieszczenia
- Wyrównanie podłoża poprzez zagruntowanie i wylanie wylewki samopoziomującej z dostosowaniem się do poziomu korytarza
- Ułożenie homogenicznej winylowej wykładziny w pomieszczeniach

b) Przewiduje się wymianę wykładziny w 11 pomieszczeniach biurowych zlokalizowanych na I piętrze budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich. Powierzchnia podłogi wszystkich pomieszczeń to 211,89m<sup>2</sup>

c) Wykaz pomieszczeń przewidzianych do wykonania wymiany wykładziny uwidocznionych na załączniku graficznym: 2.9, 2.10, 2.12 do 2.20

d) Właściwości techniczne wykładziny :

**Klasa użytkowa** ISO 10874 (EN 685) Klasy: Komercyjna 34 Przemysłowa 43

**Typ wykładziny** ISO 10581 Homogeniczne winylowe pokrycie podłogowe z odnawialną powłoką. Typ I.

**Grubość całkowita** ISO 24346 (EN 428) 2.00mm

**Grubość warstwy użytkowej** ISO 24340 (EN 429) 2.00mm

**Waga całkowita** ISO 23997 (EN 430) 2700g/m<sup>2</sup>

**Wgniecenie reszkowe** Średnia wartość zmierzona 0.02mm ISO 24343-1 (EN 433) ≤ 0.10mm

**Reakcja na ogień** EN ISO 9239-1 ≥ 8kW/m<sup>2</sup>, EN 13501-1 Bfl s1, EN ISO 11925-1 Nie dotyczy

**Oddziaływanie kółek krzesel** ISO 4918 (EN 425) Brak uszkodzeń

**Właściwości elektrostatyczne** EN 1815 < 2kV

**Odporność na światło** EN ISO 105-B02 ≥ 7

**Odporność chemiczna** ISO 26987 (EN 423) Doskonała

**Odporność przeciw grzybom i**

**Bakteriom** IOS 846: Część C Dobra, nie sprzyja wzrostowi

**Całkowita emisja LZO (po 28 dniach)** ISO 16000-6 ≤ 10 µg/m<sup>3</sup>

**Clean room test (sterylnie pomieszczenia)** ASTM F51/00 Klasa A, ISO 14644-1 ISO Klasa 4

**Antypoślizgowość** DIN 51130 R9, EN 13893 ≥ 0.3

**Przewodzenie ciepłe** EN 12667 0.01m<sup>2</sup> K/W

**Ogrzewanie podłogowe** Odpowiednia – max 27°C

**Wytrzymałość spoin** EN 684 Średnia wartość: ≥ 240 N/50mm

**Kolory** Przewiduje się użycie jednego lub 2 kolorów w każdym pomieszczeniu, kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem

Jeżeli w dokumentacji zaproszenia do złożenia oferty cenowej znajdują się odwołania do konkretnych norm, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.


Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć

rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji.

Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]).

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.

# ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY - CZĘŚĆ GRAFICZNA

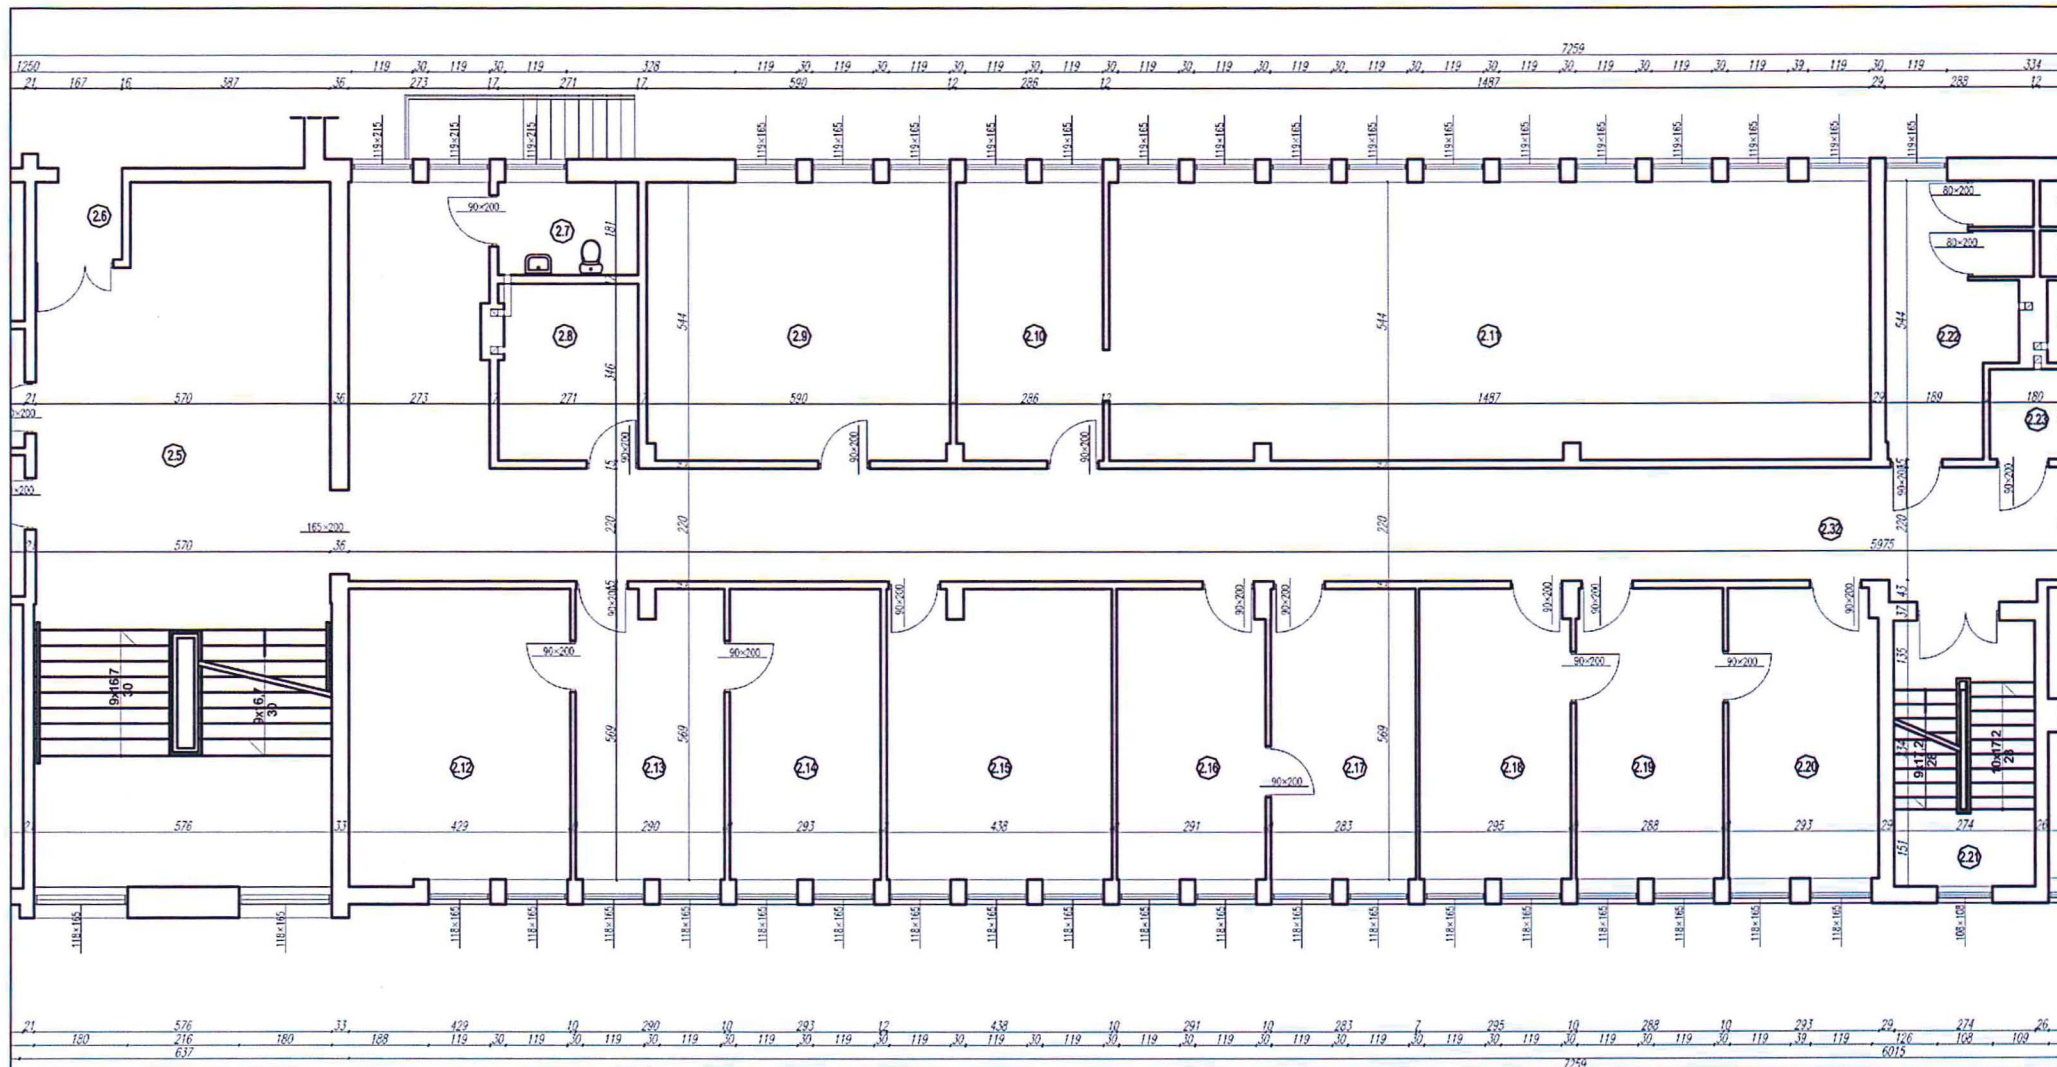

| L.P. | NAZWA            | m <sup>2</sup> | POSADZKA    |
|------|------------------|----------------|-------------|
| 2.1  | POM. BIUROWE     | 15,63          | Wykt.dywan. |
| 2.2  | POM. BIUROWE     | 13,38          | Wykt.dywan. |
| 2.3  | POM. BIUROWE     | 15,92          | Wykt.dywan. |
| 2.4  | POM. BIUROWE     | 31,40          | Wykt.dywan. |
| 2.5  | KLATKA SCHODOWA  | 75,76          | Gres        |
| 2.6  | KOMUNIKACJA      | 2,52           | Gres        |
| 2.7  | WC DLA NSP.+KOB. | 4,90           | Gres        |
| 2.8  | PALARNIA         | 9,25           | Gres        |
| 2.9  | POM. BIUROWE     | 32,01          | Wykt.dywan. |
| 2.10 | POM. BIUROWE     | 15,51          | Wykt.dywan. |

| L.P. | NAZWA        | m <sup>2</sup> | POSADZKA    |
|------|--------------|----------------|-------------|
| 2.11 | ARCHIWUM     | 80,66          | Gres        |
| 2.12 | POM. BIUROWE | 24,58          | Wykt.dywan. |
| 2.13 | POM. BIUROWE | 16,30          | Wykt.dywan. |
| 2.14 | POM. BIUROWE | 16,67          | Wykt.dywan. |
| 2.15 | POM. BIUROWE | 24,72          | Wykt.dywan. |
| 2.16 | POM. BIUROWE | 16,42          | Wykt.dywan. |
| 2.17 | POM. BIUROWE | 16,09          | Wykt.dywan. |
| 2.18 | POM. BIUROWE | 16,68          | Wykt.dywan. |
| 2.19 | POM. BIUROWE | 16,35          | Wykt.dywan. |
| 2.20 | POM. BIUROWE | 16,56          | Wykt.dywan. |

| L.P. | NAZWA           | m <sup>2</sup> | POSADZKA    |
|------|-----------------|----------------|-------------|
| 2.21 | KLATKA SCHODOWA | 14,24          | Gres        |
| 2.22 | WC MĘSKIE       | 13,14          | Gres        |
| 2.23 | POM.PORZĄDKOWE  | 3,16           | Gres        |
| 2.24 | WC DAMSKIE      | 13,22          | Gres        |
| 2.25 | POM. BIUROWE    | 15,75          | Wykt.dywan. |
| 2.26 | POM. BIUROWE    | 23,33          | Wykt.dywan. |
| 2.27 | POM. BIUROWE    | 15,83          | Wykt.dywan. |
| 2.28 | POM. BIUROWE    | 23,24          | Wykt.dywan. |
| 2.29 | POM. BIUROWE    | 15,56          | Wykt.dywan. |
| 2.30 | POM. BIUROWE    | 15,87          | Wykt.dywan. |

| L.P. | NAZWA        | m <sup>2</sup> | POSADZKA    |
|------|--------------|----------------|-------------|
| 2.31 | POM. BIUROWE | 15,01          | Wykt.dywan. |
| 2.32 | KOMUNIKACJA  | 147,75         | Wykt.dywan. |
| 2.33 | POM. BIUROWE | 15,13          | Wykt.dywan. |
| 2.34 | POM. BIUROWE | 16,15          | Wykt.dywan. |
| 2.35 | POM. BIUROWE | 16,17          | Wykt.dywan. |
| 2.36 | POM. BIUROWE | 16,37          | Wykt.dywan. |
| 2.37 | POM. BIUROWE | 16,14          | Wykt.dywan. |
| 2.38 | POM. BIUROWE | 16,04          | Wykt.dywan. |
| 2.39 | POM. BIUROWE | 16,24          | Wykt.dywan. |
| 2.40 | POM. BIUROWE | 16,16          | Wykt.dywan. |
| 2.41 | POM. BIUROWE | 15,87          | Wykt.dywan. |